

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **7**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **7**

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.120-024-99856433-2018

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.02796/23**

Срок действия сертификата по: **19.03.2028**

ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 8536901000

ОКПД2: 27.33.13.120

Сжим ответвительный

ТУ 27.33.13.120-024-99856433-2018

ПАСПОРТ

ЗЭТА.050.310.000 ПС

1. Назначение

1.1 Сжимы ответвительные предназначены для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводников магистральных линий напряжением до 660 В (без их разрезания) аналогичными медными и алюминиевыми проводниками.



2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение У3.
- 2.3 Степень защиты IP20.
- 2.4 Температура эксплуатации -45°C ~ 40°C.
- 2.5 Материал пластин сжима — сталь оцинкованная.
- 2.6 Материал корпуса — полистирол.
- 2.7 Состав конструкции (рисунок 1) сжима ответвительного: 1. болт (винт); 2. пружинная шайба; 3. зажимная пластина ответвляемого проводника; 4. пластина; 5. зажимная пластина магистрального проводника; 6. корпус.

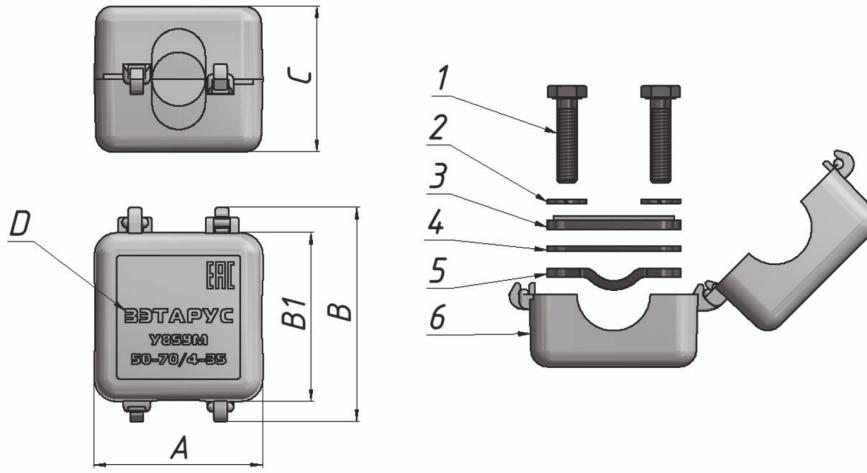


Таблица 1

| Обозначение | Тип | Сечение магистрального проводника, мм | Сечение ответвительного проводника, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Размер В1, мм | Маркировка (D) |
|-------------|-------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| У731 У3 | У-731 | 4-10мм ² | 1,5* - 10мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У731М 4-10 / 1,5-10 |
| У733 У3 | У-733 | 16-35мм ² | 1,5* - 10мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У733М 16-35 / 1,5-10 |
| У734 У3 | У-734 | 16-35мм ² | 16-25мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У734 16-35 / 16-25 |
| У739 У3 | У-739 | 4-10мм ² | 1,5-2,5мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У739М 4-10 / 1,5-2,5 |
| У859 У3 | У-859 | 50-70мм ² | 4* - 35мм ² | 50,4 | 63,9 | 44,8 | 50,4 | У859М 50-70 / 4-35 |
| У870 У3 | У-870 | 95-150мм ² | 16-50мм ² | 71 | 86,2 | 60 | 71 | У870М 95-150 / 16-50 |
| У871 У3 | У-871 | 95-150мм ² | 50-95мм ² | 71 | 86,2 | 60 | 71 | У871М 95-150 / 50-95 |
| У872 У3 | У-872 | 95-150мм ² | 95-120мм ² | 71 | 86,2 | 60 | 71 | У872М 95-150 / 95-120 |
| У731 У3 | У-731 | 4-10мм ² | 1,5* - 10мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У731М 4-10 / 1,5-10 |
| У733 У3 | У-733 | 16-35мм ² | 1,5* - 10мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У733М 16-35 / 1,5-10 |
| У734 У3 | У-734 | 16-35мм ² | 16-25мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У734 16-35 / 16-25 |
| У739 У3 | У-739 | 4-10мм ² | 1,5-2,5мм ² | 34 | 45,9 | 28 | 34 | У739М 4-10 / 1,5-2,5 |
| У859 У3 | У-859 | 50-70мм ² | 4* - 35мм ² | 50,4 | 63,9 | 44,8 | 50,4 | У859М 50-70 / 4-35 |